



MELDINGEN Op gebouwbeheersysteem via potentiaalvrij contact - CX2 & CXI

Eindklant:

Programmeur GBS:

Opvolger GBS:

Eindverantwoordelijke:


Installatielocatie:

Programmeren van laag- en hoog (kritisch) alarm in lijn met de voorwaarden [Toepassingsrichtlijn 2.1](#) p24

Aanpakken onderliggende oorzaak



DATA UITLEZING LOKAAL via USB - CX2 & CXI

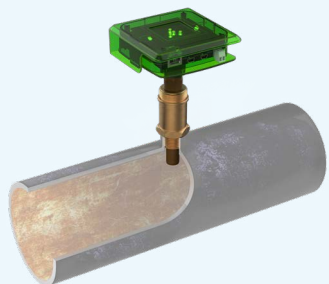

Resus PC Dashboard (Windows)
Gratis installatie via www.resus.eu

Verantwoordelijke uitlezing:



DATA UITLEZING OP AFSTAND via internet - CXI

Bouwheer/ingenieursbureau:

Inplanning locatie Risycor conform [Toepassingsrichtlijn 2.1](#) pagina's 10-15

Installateur:

Installatie conform [handleiding](#)

Resus Cloud Dashboard
<https://cloud.resus.eu>

Verantwoordelijke IT:

Netwerk conform [IT-specificatie](#)

En/of

Verantwoordelijke uitlezing:

Klant specifieke dashboard via API Zie [Tips & Tricks 13](#)

Programmeur API:

